


# 江南市上水道管理図

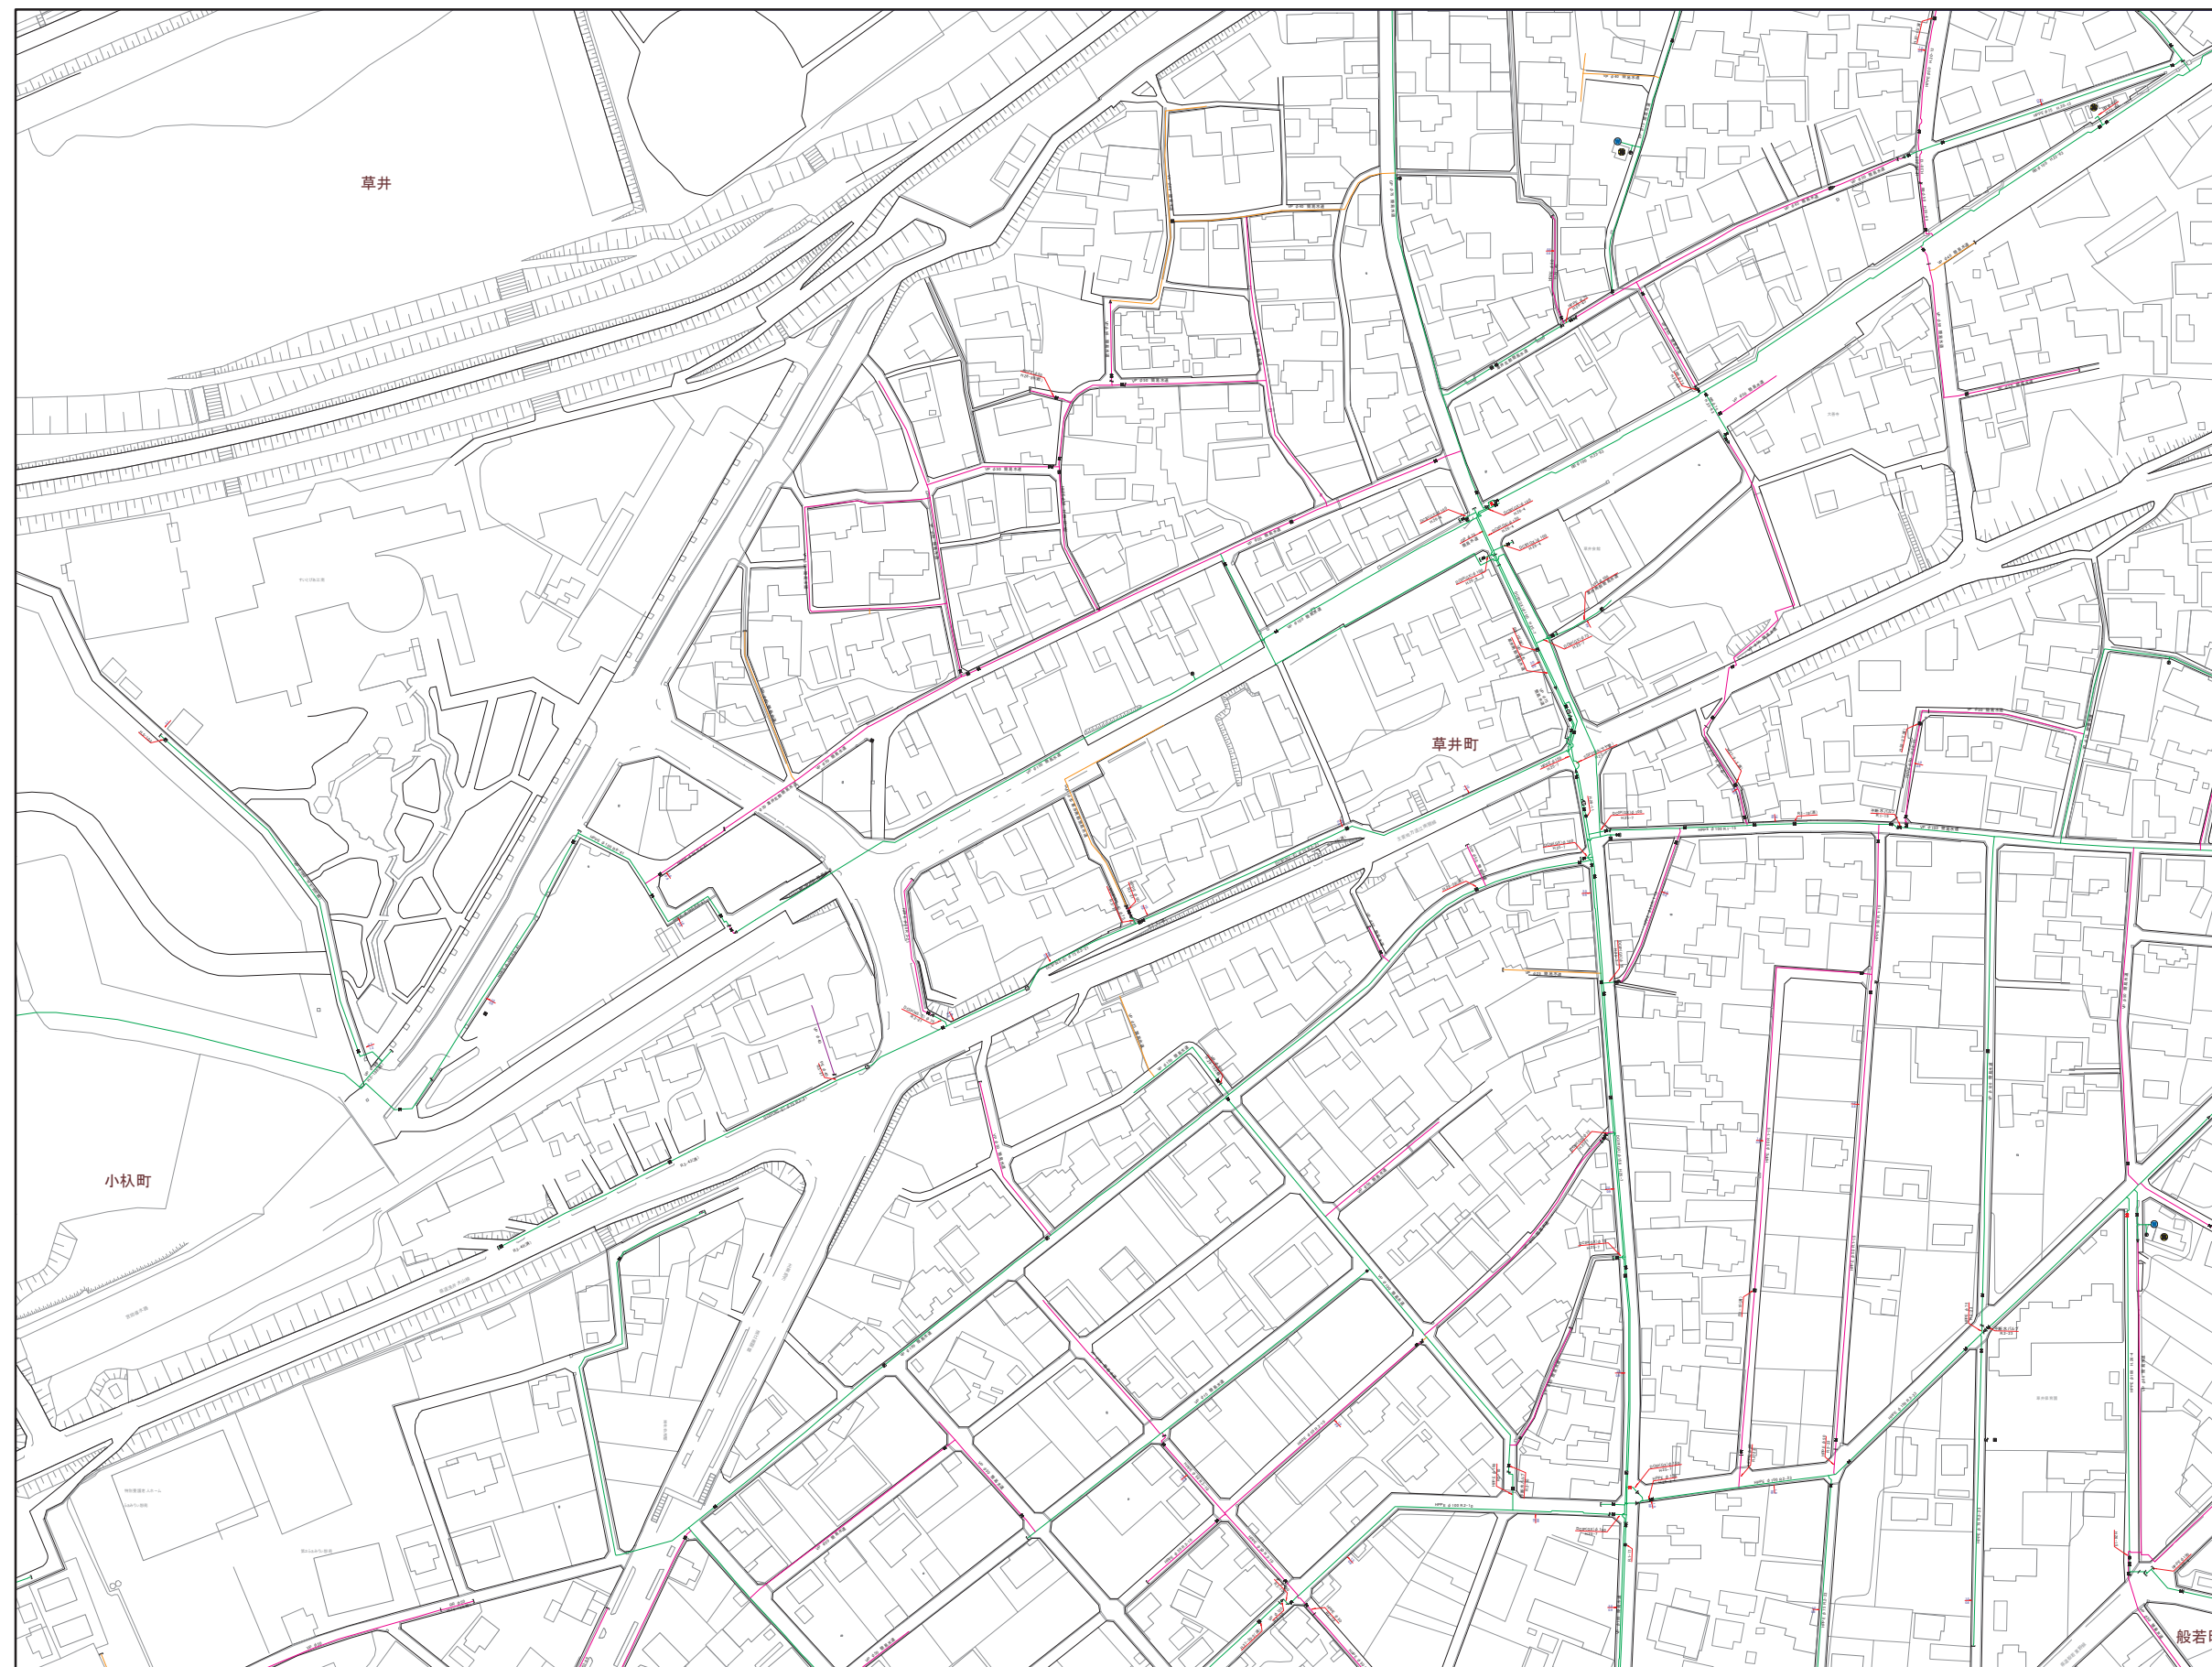

|    |    |    |
|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 |
| 06 | 07 | 08 |
| 13 | 14 | 15 |

| 凡 例 |                  |
|-----|------------------|
| 記号  | 名 称              |
| 管   | 排水管              |
| 口   | φ200mm以上         |
| 口   | φ200mm未満75mm以上   |
| 口   | φ75mm未満50mm以上    |
| 口   | φ50mm未満          |
| 口   | 給水管              |
| 口   | 不明管              |
| 管   | DCIP ガラス繊維管      |
| 管   | SP 溶接用鋼管         |
| 管   | GP 鋼管            |
| 管   | SGP 亜鉛メッキ鋼管      |
| 管   | NCP ナイロンコーティング鋼管 |
| 管   | LGP 鋼管           |
| 管   | VLP ビニールライニング鋼管  |
| 管   | SSP ステンレス鋼管      |
| 管   | VP ビニール管         |
| 管   | RR ゴム輪ビニール管      |
| 管   | PE ポリエチレン管       |
| 管   | HPPE 配水管ポリエチレン管  |
| 井   | バグパイプ井           |
| 井   | 仕切井              |
| 井   | ソフトシル井           |
| 井   | スリース井            |
| 井   | 閉止仕切井            |
| 井   | 閉止ソフトシル井         |
| 井   | 地下式φ65消火栓        |
| 井   | 地上式φ65消火栓        |
| 井   | 私設地下式消火栓         |
| 井   | 私設地上式消火栓         |
| 井   | 地下式φ40消火栓        |
| 井   | 地上式φ40消火栓        |
| 井   | 空気付消火栓           |
| 井   | 地上式空気井           |
| 井   | 地下式空気井           |
| 井   | 泥吐井              |
| 井   | 防火槽              |
| 井   | 地下式φ40防火水槽用補綴口   |
| 井   | 地上式φ40防火水槽用補綴口   |
| 井   | 地下式φ50防火水槽用補綴口   |
| 井   | 地上式φ50防火水槽用補綴口   |
| 井   | 地下式φ65防火水槽用補綴口   |
| 井   | 地上式φ65防火水槽用補綴口   |
| 井   | 防火水槽用スリース井       |
| 井   | 直結止水栓付メータ(φ13)   |
| 井   | 直結止水栓付メータ(φ20)   |
| 井   | 直結止水栓付メータ(φ25)   |
| 井   | メータ(φ13)         |
| 井   | メータ(φ20)         |
| 井   | メータ(φ25)         |
| 井   | 貯水池              |
| 井   | 貯水池              |
| 井   | 井戸宅              |
| 井   | 口径変更             |
| 井   | 管径変更             |
| 井   | 工事変更             |
| 井   | せき止              |
| 井   | 防護管(さや管)         |
| 井   | 上段: 管の出口         |
| 井   | 下段: 管の深さ         |