


江南市上水道管理図

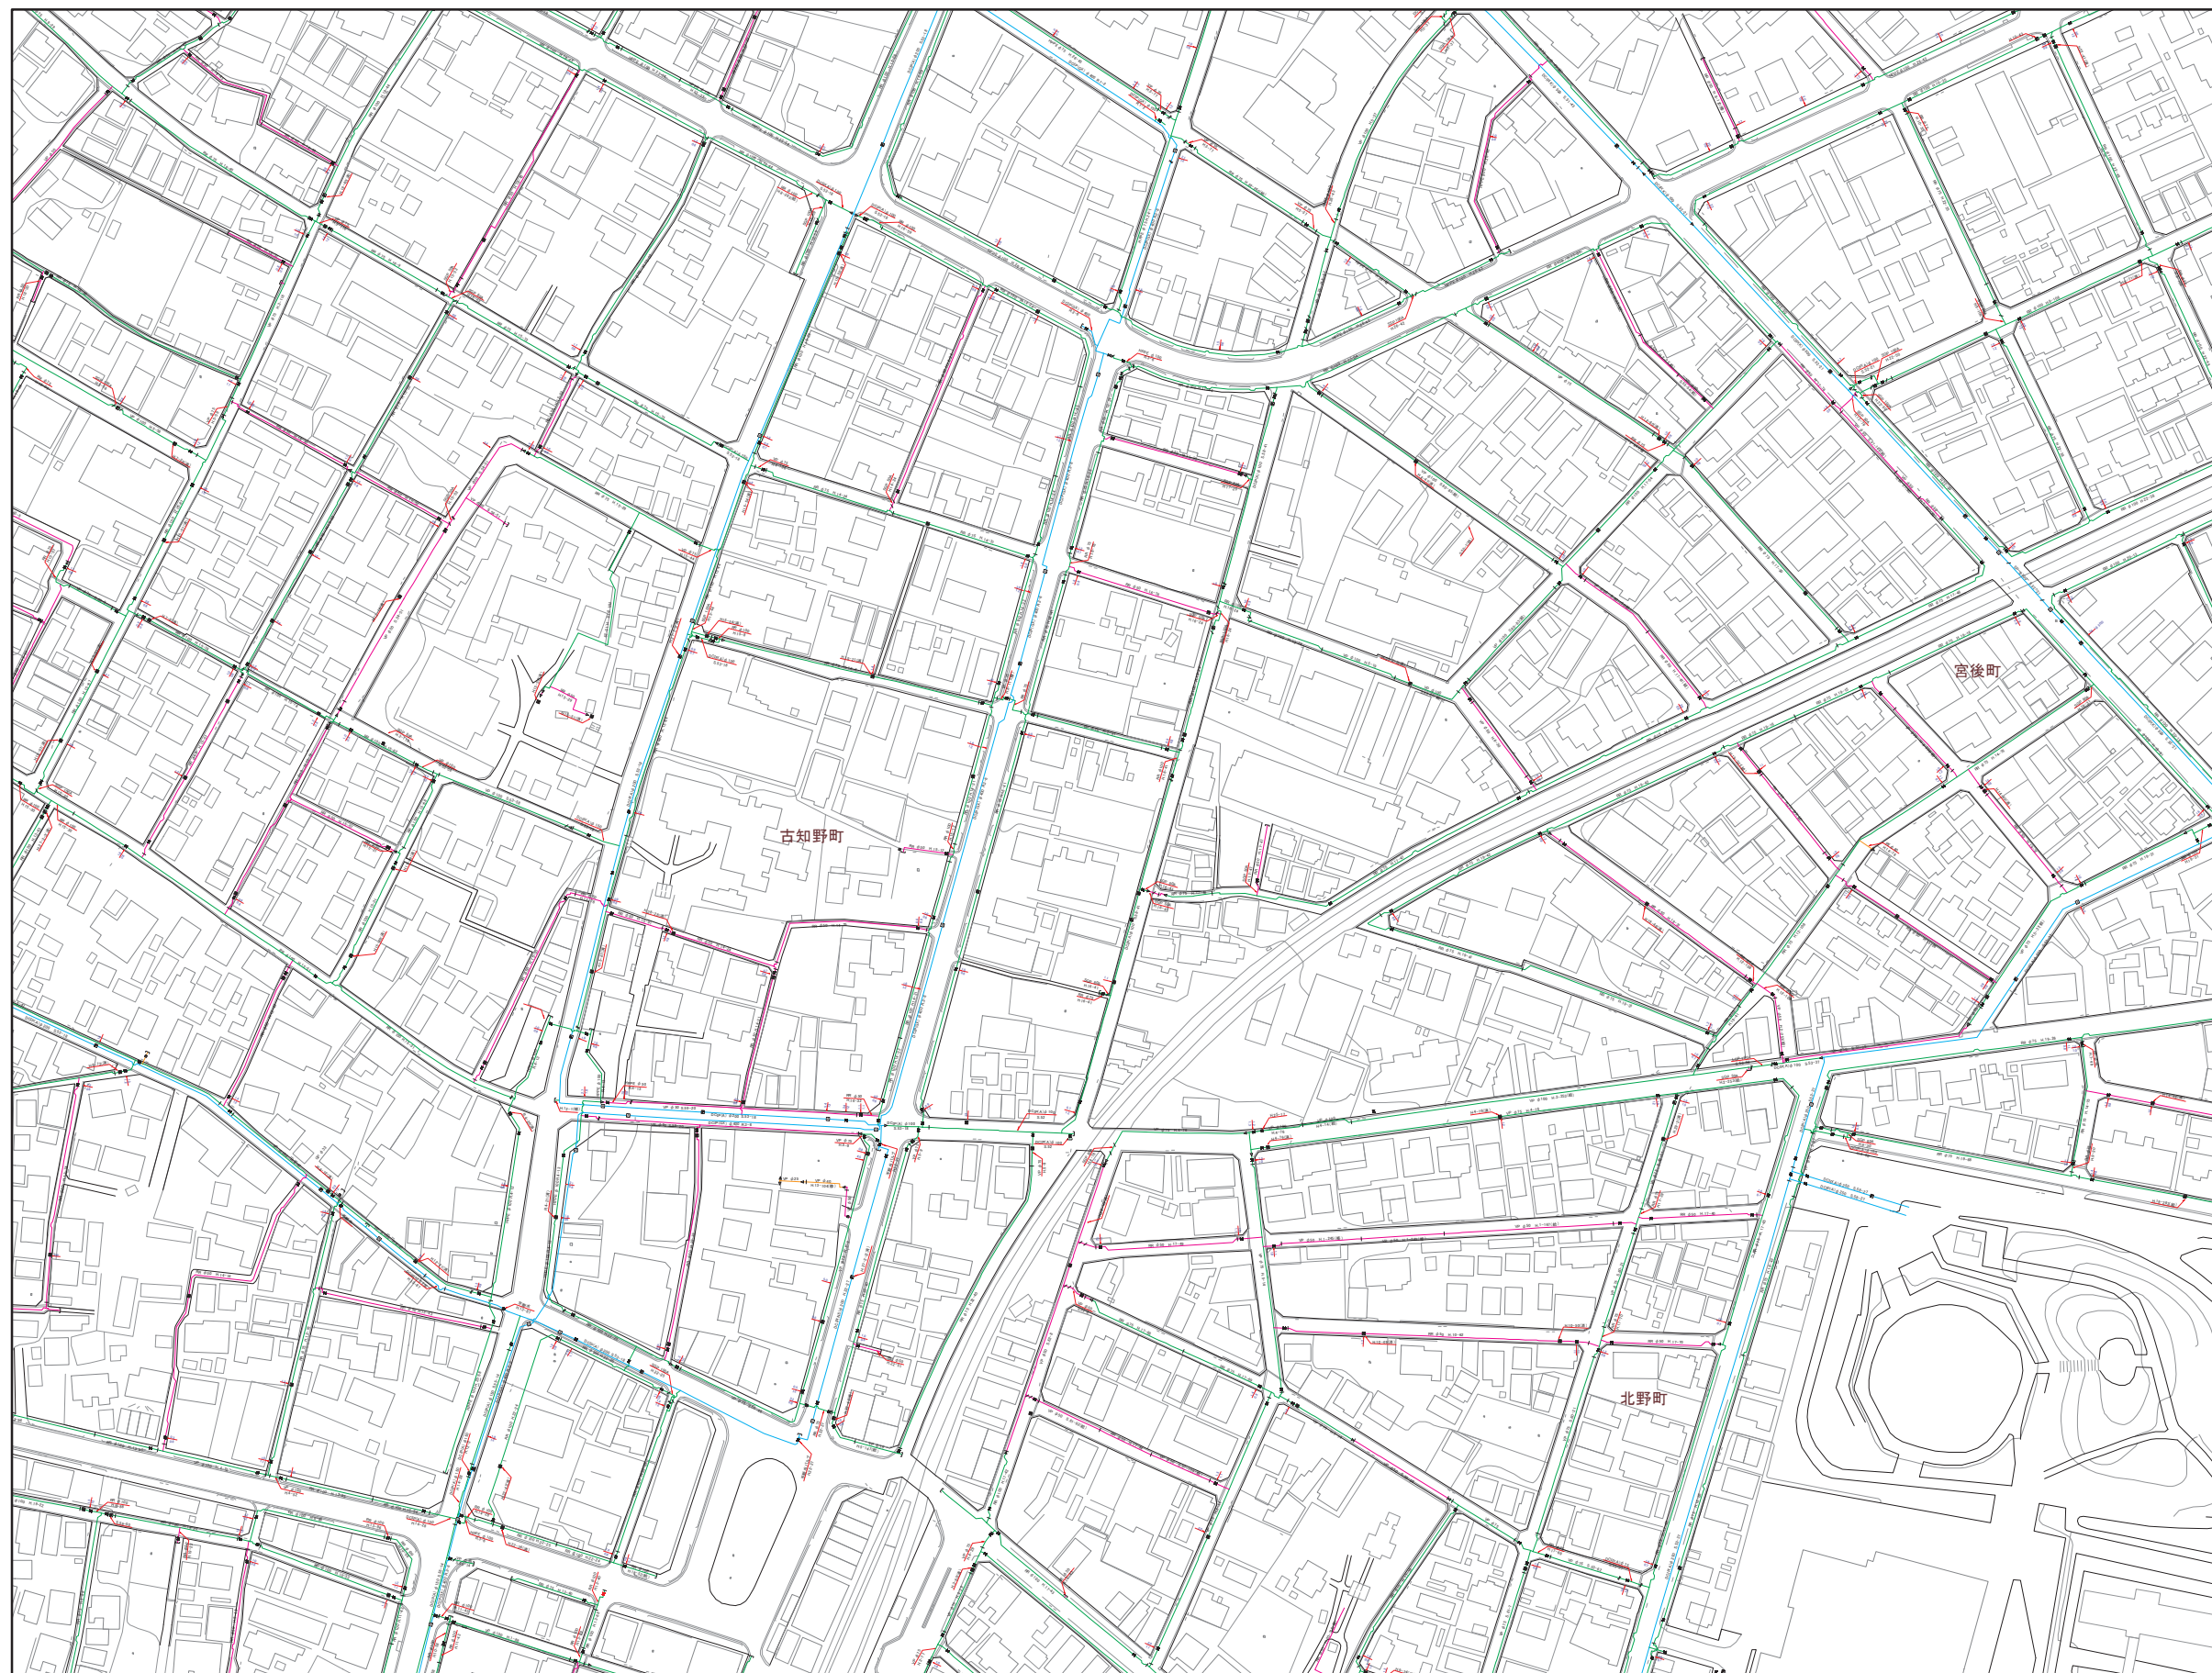

| | | |
|----|----|----|
| 44 | 45 | 46 |
| 52 | 53 | 54 |
| 59 | 60 | 61 |

| 記号 | 凡 | 例 | 名 | 節 |
|----|---|---------|----------------|---|
| — | 管 | — | 排水管 | |
| — | | — | φ200mm以上 | |
| — | | — | φ200mm未満75mm以上 | |
| — | | — | φ75mm未満50mm以上 | |
| — | | — | φ50mm未満 | |
| — | 口 | — | 給水管 | |
| — | 口 | — | 不明管 | |
| | 管 | DCIP | ダクタイル鉄管 | |
| | 管 | SP | 溶接用鋼管 | |
| | 管 | GP | 鋼管 | |
| | 管 | SGP | 亜鉛メッキ鋼管 | |
| | 管 | NCP | ナイロンコーティング鋼管 | |
| | 管 | LGP | ライニング鋼管 | |
| | 管 | V.L.G.P | ビニールライニング鋼管 | |
| | 管 | S.S.P | ステンレス鋼管 | |
| | 管 | V.P | ビニール管 | |
| | 管 | R.R | ゴム輪型ビニール管 | |
| | 管 | P.E | ポリエチレン管 | |
| | 管 | H.P.P.E | 配水管ポリエチレン管 | |
| ▲ | 井 | ▲ | バフライ井 | |
| ■ | 井 | ■ | 仕切井 | |
| □ | 井 | □ | ソフトシル井 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | スリース井 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 閉止仕切井 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 閉止ソフトシル井 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地下式φ65消火栓 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地上式φ65消火栓 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 私設地下式消火栓 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 私設地上式消火栓 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地下式φ40消火栓 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地上式φ40消火栓 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 空気弁付消火栓 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 空気弁 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 泥砂弁 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 防火水槽 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地下式φ40取水栓接続口 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地上式φ40取水栓接続口 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地下式φ30取水栓接続口 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地上式φ30取水栓接続口 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地下式φ20取水栓接続口 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 地上式φ20取水栓接続口 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 防火水槽用スリース弁 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 直結止水栓付メータ(φ13) | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 直結止水栓付メータ(φ20) | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 直結止水栓付メータ(φ25) | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | メータ(φ13) | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | メータ(φ20) | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | メータ(φ25) | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 貯水槽 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 貯水宅 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 井戸宅 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 口径変更 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 管種変更 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 工事変更 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 栓止 | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 防護管(さや管) | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 上階:管の浅さ | |
| ⊗ | 井 | ⊗ | 下階:管の深さ | |