

江南の水道

No.30
令和8年9月

発行：江南市水道部水道課 〒483-8018 江南市般若町中山 146 番地 TEL (0587)53-3511 FAX (0587)53-3514
ホームページアドレス <https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/suido/1003554/index.html>

水道料金の基本料金を 4 月検針分より 10 か月間全額免除しています。

家計等への負担軽減を図るため、物価高騰に伴う支援策として、水道料金の基本料金を 10 か月間全額免除しています。(下水道使用料の免除はありません。)

●対象者

江南市水道事業より水道の供給を受ける全ての給水契約者(官公署用を除く)

●対象期間(10 か月分)

偶数月検針の地区

令和 8 年 4 月検針(5 月請求分)から
12 月検針(令和 9 年 1 月請求分)まで

奇数月検針の地区

令和 8 年 5 月検針(6 月請求分)から
令和 9 年 1 月検針(2 月請求分)まで

基本料金

(税込)

用途	メーター口径	1 か月あたり	負担減少額 (10 か月分)
一般用 営業用 湯屋用	13mm	726 円	7,260 円
	20mm	924 円	9,240 円
	25mm	1,320 円	13,200 円
	40mm	2,640 円	26,400 円
	50mm	3,960 円	39,600 円
	75mm	6,600 円	66,000 円
	100mm	13,200 円	132,000 円
	150mm	39,600 円	396,000 円

●ご注意


使用水量が^{ゼロ}「0」の場合は、納入通知書は発行されません。

水道使用水量等のお知らせ

江南市般若町中山146		お客様番号	999-999999-99
水道 太郎様		使用月	令和8年 3・4月分
		使用期間	令和8年2月16日から 令和8年4月16日まで
		口径	13 mm
		メーター番号	12345678
指針及び水量		今回請求予定金額	
今回指針	150 m ³	水道料金(うち消費税10%)	
前回指針	105 m ³	5,016円(456円)	
旧メーター水量	0 m ³	下水道使用料(うち消費税10%)	
水道使用水量	45 m ³	5,907円(537円)	
下水排水量	45 m ³	概算合計金額	
《参考》前回水量	32 m ³	10,923 円	
前々回水量	30 m ³	次回口座振替日 令和8年6月1日	
前年同期水量	31 m ³	江南市水道事業 登録番号 T2800020000285	
		江南市下水道事業 登録番号 T7800020000603	

このお知らせでのお支払いはできません。また、集金に伺うこともありません。

請求予定金額は、基本料金の
全額免除後の金額です。
基本料金が全額免除される
期間中は、通信欄でお知らせ
します。

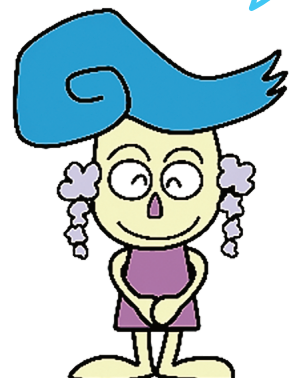

通信欄 令和8年●月検針から●月検針分は物価高騰の支援策として官公署用を除き、基本料金を免除します。(下水道使用料は変更なし)

令和 7 年度水質検査結果のお知らせ

水道事業では、水道法第 20 条及び同法施行規則第 15 条に基づき、安全で良質な水道水が供給できるように水質検査計画を策定し、水質検査を実施しています。

令和 7 年度の水質検査の結果はすべて良好でした。水道課のホームページでは、より詳細な内容をご覧くださいことができます。

これらの結果から、江南市の水道水は安心してお使いいただくことができます。



	検 査 項 目	水 質 基 準	下般若系 給水栓平均値	後飛保系 給水栓平均値
健康 に 関 する 項 目	1 一 般 細 菌	1mℓ中の集落数 100 以下	0	0
	2 大 腸 菌	検出されないこと	検出されず	検出されず
	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.9	5.5
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.1	0.1
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.02	<0.02
	14 四 塩 化 炭 素	0.002mg/ℓ以下	<0.0002	<0.0002
	15 1,4- ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005
	16 シス -1,2- ジクロロエチレン及びトランス -1,2- ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	17 ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	20 ベ ン ゼ ン	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	21 塩 素 酸	0.6mg/ℓ以下	<0.06	<0.06
	22 ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.009	<0.001
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.002	<0.001
	26 臭 素 酸	0.01mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.014	<0.001
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.007	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.004	<0.001
	30 ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	<0.005	<0.005
性 状 に 関 する 項 目	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	<0.005	<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.004	0.006
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	7.1	12
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	<0.005	<0.005
	38 塩 化 物 イ オン	200mg/ℓ以下	6.4	9.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	33	84.5
	40 蒸 発 残 留 物	500mg/ℓ以下	79	180
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001	<0.000001
	43 2- メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	<0.002	<0.002
	45 フェノール類	0.005mg/ℓ以下	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/ℓ以下	0.5	<0.3
	47 pH 値	5.8 ~ 8.6	7.0	6.9
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	49 臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	50 色 度	5 度以下	<0.5	<0.5
	51 濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.35	0.36

すべての項目において、水質基準に適合しています。


※PFOS、PFOAについては、暫定目標値を下回っています。(令和8年度からPFOS、PFOAも水質基準項目に追加されます)

江南市水道事業 令和8年度 当初予算

水道事業は、皆さまからお支払いいただく水道料金を主な財源として経営しています。
安心・安全な水を皆さまにお届けするとともに、今後ともより一層、効率的な運営を目指してまいります。

収益的収支 水をお届けするための経費と財源

税込(単位:百万円)

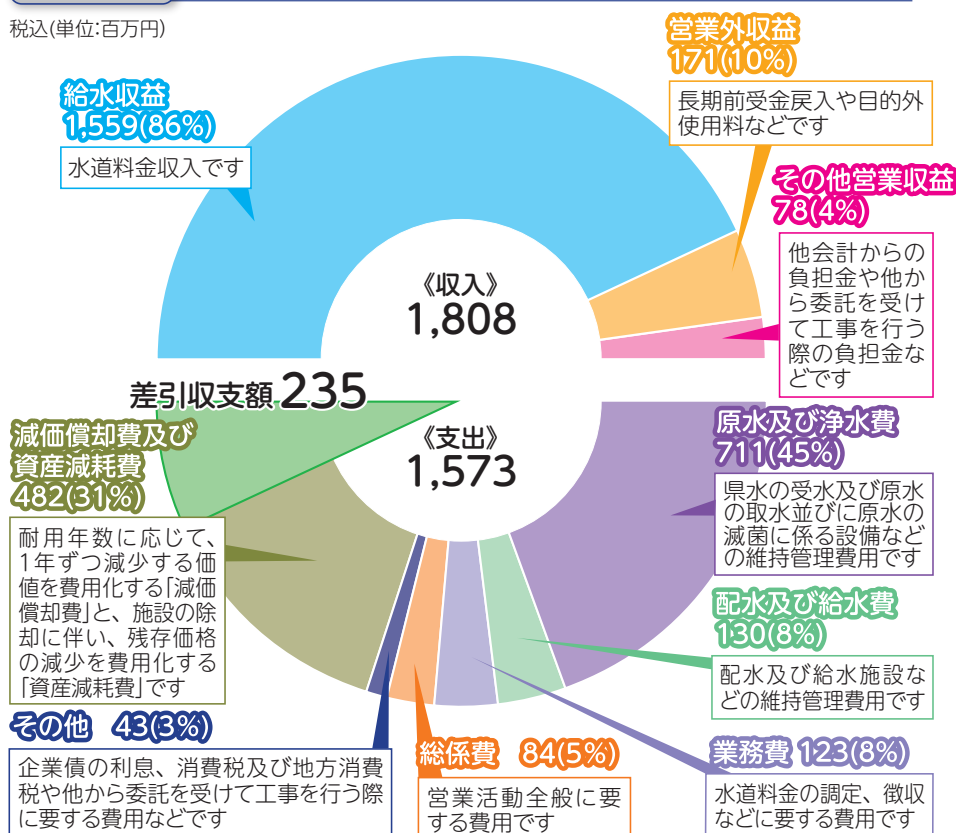

令和8年度の主な事業

- ・第1次基幹管路更新計画に基づき、災害拠点病院、災害復旧活動拠点及び指定避難所など応急給水施設へ繋がる、口径200mm以上の配水管及び水源から配水場までの導水管の更新工事を行い、耐震化を進めてまいります。
- ・第4次配水管改良計画に基づき水管橋や鋼管、小口径管を優先とした配水支管の更新を計画的に進め、水量・水圧不足の解消を図ってまいります。

用語解説

■収益的収支と資本的収支

地方公営企業である水道事業の予算は、関係法令に基づき収益的収支と資本的収支に区分し、予算の内容を明確にしています。

収益的収支は、当該年度の経常的な営業活動に伴う損益に関する収入・支出であり、事業活動の計画としての損益予算です。

資本的収支は、主に将来の経営活動に備えて行う施設整備計画、企業債償還計画のための資金予算であり、収益的収支に属さない収入・支出が計上されます。


資本的収支の不足する財源については、営業活動で確保された現金支出を伴わない減価償却費などの内部に留保された資金で補てんすることになっています。

■長期前受金戻入

長期前受金(負担金、補助金、分担金など)に対応する資産の減価償却費相当額を収益化したもので、現金収入は伴いません。

資本的収支 水道施設を整備・拡充するための経費と財源

税込(単位:百万円)

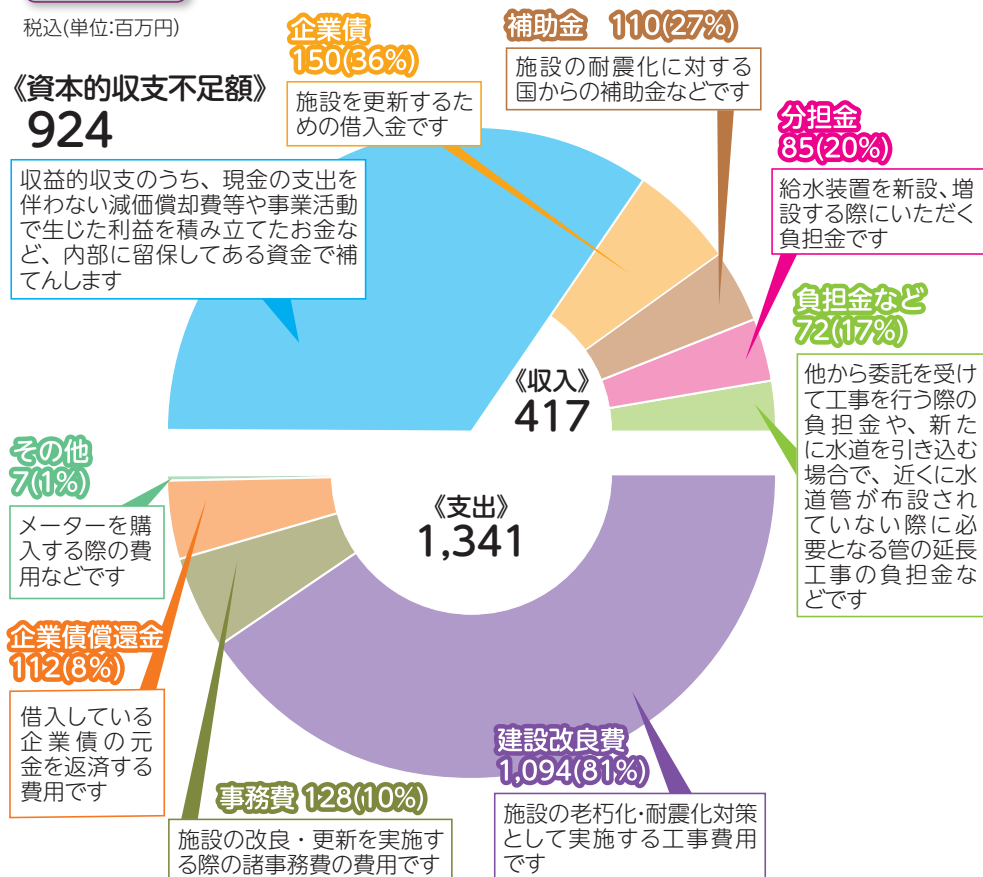

窓口・電話受付時間を短縮しています。

職員の働き方改革とデジタル化・DXの推進により市民サービスの向上を図るため、令和7年10月1日から、窓口・電話受付の時間を短縮しています。

■ 窓口・電話受付時間 9:00～16:00
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

水道の開始届・中止届・使用者変更の オンライン申請ができます。

以下の手続きを行う場合、インターネットからのオンライン申請が便利です。(24時間手続き可能)

・下記の二次元コードをスマートフォンなどで読み込むと入力フォームが開きます。

- (1) 水道を新しく使用するとき
- (2) 引っ越すとき
- (3) 水道の使用を一時やめたいとき
- (4) 使用者を変えるとき

※予定日の3営業日前までに手続きしてください。

開始時、中止時に立会いの必要はありません。



【注意事項】

- ・届出の受理、開栓・閉栓の受付は、江南市水道お客様センターの窓口・電話受付時間内(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く、平日の9時00分から16時00分まで)の対応となります。
- ・インターネットでの届出は、メンテナンスなどにより予告なくサービスを停止する場合があります。

【江南団地の水道について】

江南市水道お客さまセンターでは取り扱いができませんので、以下へ連絡してください。

株式会社 UR コミュニティ

・電話 052-332-3911

・営業時間 午前9時30分から午後5時30分まで(平日及び土曜日)

水道工事にご協力をお願いします



水道管の入替工事や緊急の漏水修理などの水道工事では、道路の片側交互通行や通行止めに伴う迂回などの交通規制、工事に伴う断水、作業に伴う騒音、振動などで大変ご不便、ご迷惑をお掛けしております。

安全第一に工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。



お問い合わせは、水道課(江南市水道お客さまセンター) ☎(0587)53-3511 まで